


Теплоснабжение. План на отп+0,000

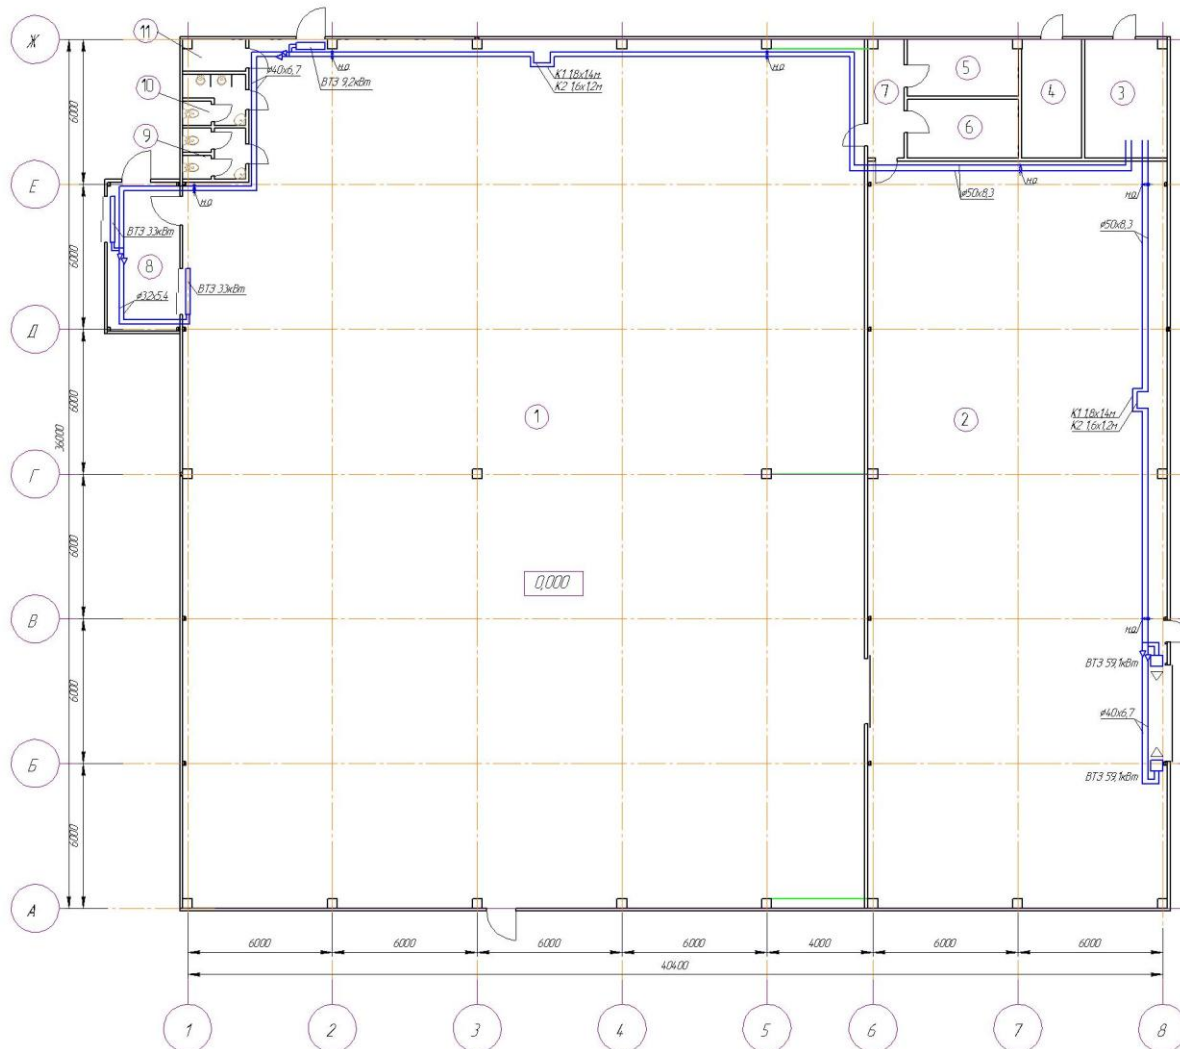

ЖСПЛЮКЦІЯ ПОМЕЩЕНІЙ

№ п/п помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ний
1	Торговый зал	998,9	
2	Складская зона	388,9	
3	Тепловой пункт/водомерный узел	16,7	
4	Бытовое помещение с венткапкой	12,3	
5	Гардеробные мужские	11,8	
6	Гардеробные женские	11,3	
7	Коридор	7,2	
8	Входной тамбур	18,5	
9	Санузел	5,4	
10	Санузел	5,4	
11	Бытовое помещение	3,3	
	Площадь помещений	1478,6	

Трубопроводы из PP-AI-PP труб типа Штайл 32x5,4 - и
 То же 40x6,7 - и
 То же 50x8,3 - и
 Трубопроводы полипропиленовые или полипропиленовые типа К-Пек
 Обвязка ВЧ не указана
 Вертикальные участки от узла управления учета

Исполнитель	_____	Дата	_____
Проверенный	_____	Дата	_____
Составитель	_____	Дата	_____
Специальность	_____	Лист	_____
Теплоснабжение. План на отп+0,000			Листов